



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Испытательная лаборатория холодного и метательного оружия


(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21МЖ33 от 22 октября 2002 г.)

125130, г. Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, 5

Тел. (495) 156-50-43, 156-50-26

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

К ПРОТОКОЛУ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7075-3 С-4870 от 27 сентября 2006 г.

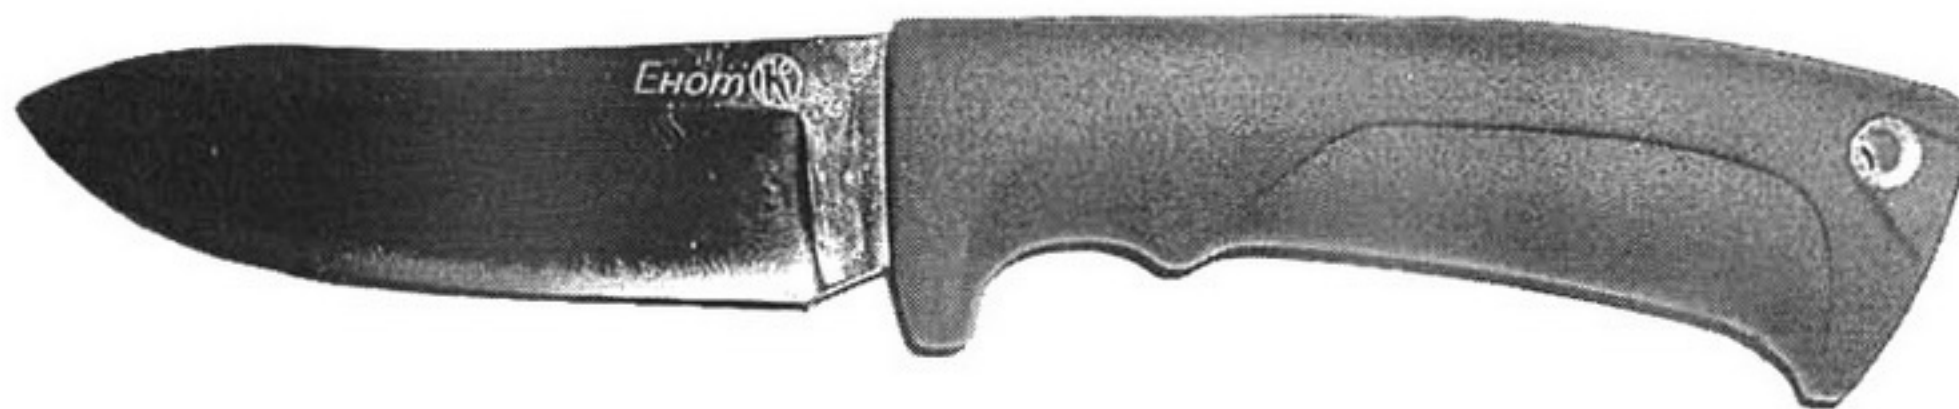

Нож «Енот», изготовленный ООО Производственное предприятие «Кизляр» (Республика Дагестан, г. Кизляр). Испытанный образец является ножом разделочным и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуроемные. Общие технические условия».

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	230	длина рукояти, мм.....	124
длина клинка, мм.....	106	ширина рукояти (в ср. части), мм	27
наибольшая ширина клинка, мм	32	толщина рукояти (в ср. части), мм	22
толщина обуха, мм.....	4,6	твердость клинка, HRC... не регламентируется	

Примечание. Отсутствие возможности нанесения колющих ударов (угол схождения обуха и лезвия клинка более 70°).

Эксперт ИЛ ХМО

О.Б. Антропова

Руководитель
ИЛ ХМО

Е.Ю. Сеницын

Заместитель
начальника
ЭКЦ МВД России

Ю.М. Дильдин



Информационный листок является официальным справочно-методическим материалом для производства криминалистических экспертиз и исследований.

Руководитель ОС ГСО



В.А. Яворский